
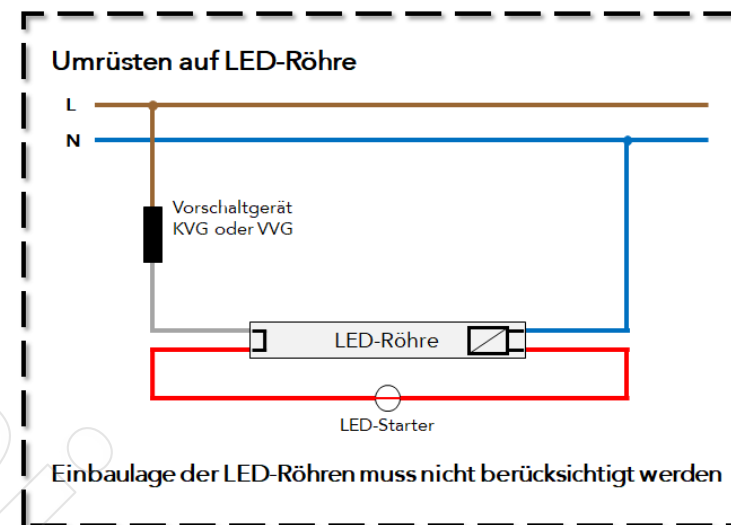


Anschluss einer Leuchte in Einzelschaltung mit KVG oder VVG

Keine Verdrahtungs-Änderung erforderlich. Es müssen lediglich die Starter gegen die LED-Starter getauscht werden, dies gilt nicht als Abänderung eines Erzeugnisses.

Es ist keine neue Konformitätserklärung notwendig.

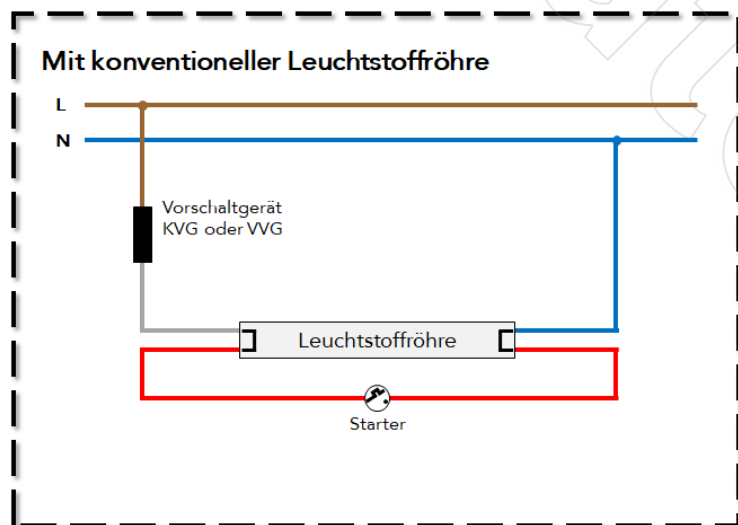

Montageanweisung bei Verwendung als Retrofitlampe

- I. Stromversorgung abschalten
- II. Konventionelle Röhre entfernen
- III. Starter entfernen
- IV. LED-Starter einsetzen
- V. LED-Röhre einsetzen
- VI. Stromversorgung einschalten